



КОМАНДИТНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЗАПОРОЖСКИЙ ЗАВОД
ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ-
ВАКАТОВ" И КОМПАНИЯ"





Шкафы КРУ предназначены для работы на экскаваторах, для приема и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц на номинальное напряжение до 10 кВ и на номинальный ток до 630А в сетях с малыми токами замыкания на землю. Шкафы КРУ могут применяться для энергоснабжения потребителей и в других отраслях промышленности, изготавливаются для поставок внутри страны и на экспорт. Вид климатического исполнения У2.1; ХЛ2.1; Т2.1 по ГОСТ 15150-69.

Комплектное распределительное устройство КРУЭ-10В-630-20

Тип изделия.....	КРУЭ-10В-630-20
Код ОКПО.....	3414715055
ТУ.....	ТУ 16-88
	ИТЛУ.674591.086 ТУ
№ чертежа.....	ИТЛУ.674591.086
Номинальное напряжение, кВ.....	6,0; 6,3; 6,6; 10,0; 11,0
Номинальный ток главных цепей, А... ..	400; 630
Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в шкаф КРУ, кА	
- при частоте 50 Гц	20
Стойкость к сквозным токам короткого замыкания:	
- электродинамическая, кА	51
- ток термической стойкости шкафа КРУ для промежутка времени 3с, кА	20
Ресурс по механической стойкости выключателя, число циклов «В-tn-0» без тока в главной цепи	50000
Коммутационный ресурс выключателя:	
- циклов «В-tn-0» при номинальном токе	50000
- операций «О» номинального тока отключения	20
Номинальный ток цепи силовых высоковольтных предохранителей, А.....	31,5; 40; 50
Габаритные размеры, мм.....	800x1030x2130

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
 Комплектное распределительное устройство
 КРУЭ-10В-630-20

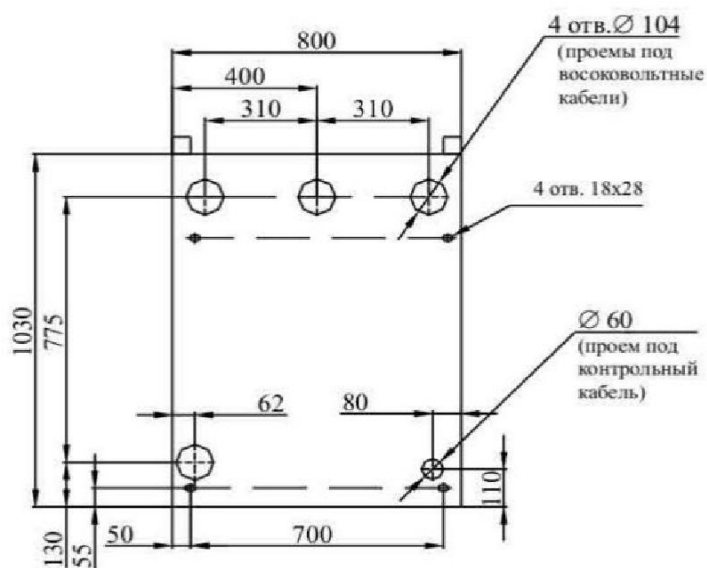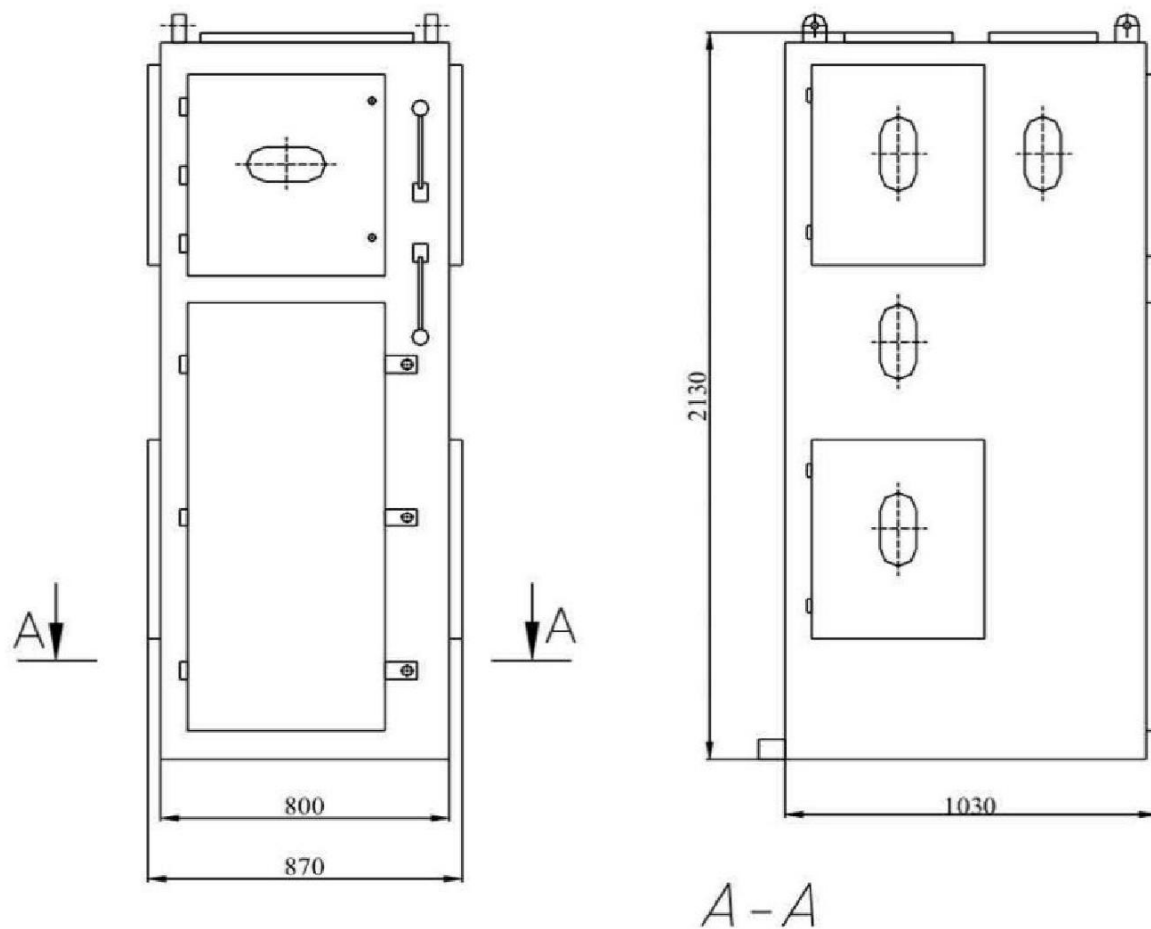

Украина, 69069, г. Запорожье, Днепропетровское шоссе, 13
 Телефоны для информации: (061) 220-63-11, (061) 220-63-72,
 (061) 220-64-09, (061) 220-64-27
<http://www.zva.zp.ua> E-mail: office@zva.zp.ua