



КОМАНДИТНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ЗАПОРОЖСКИЙ ЗАВОД  
ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ-  
ВАКАТОВ" И КОМПАНИЯ"




Предназначено для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока частотой 50 или 60 Гц в электроустановках с частыми коммутационными операциями в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящую катушку нейтралью. Изготавливаются для поставок внутри страны и для экспорта в районы с умеренным климатом.

## Комплектное распределительное устройство КРУ 2-10-20 УЗ (ТЗ)

Тип изделия.....	КРУ 2-10-20 УЗ (ТЗ)
Код ОКПО.....	34 1471 1100
ТУ.....	ТУ 16-536.081-76
№ чертежа.....	ЗВБ 614.183
Номинальное напряжение, кВ.....	6,0; 6,3; 6,6; 6,9; 10; 11
Номинальный ток главных цепей, А... ..	400; 630; 1000;1600; 2000; 2500; 3150
Номинальный ток сборных шин, А - при частоте 50 Гц .....	630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150
Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в шкаф КРУ, кА - при частоте 50 Гц .....	20 - при частоте 60 Гц .....
Стойкость к сквозным токам короткого замыкания: - электродинамическая, кА .....	51 - главных цепей шкафа с выключателем.....
Ресурс по механической стойкости выключателя, число циклов «В-тн-0» без тока в главной цепи .....	50000
Коммутационный ресурс выключателя: - циклов «В-тн-0» при номинальном токе .....	50000
- операций «О» номинального тока отключения .....	20
Габаритные размеры, мм.....	900x1664x2380

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  
Комплектное распределительное устройство  
КРУ 2-10-20 УЗ (ТЗ)

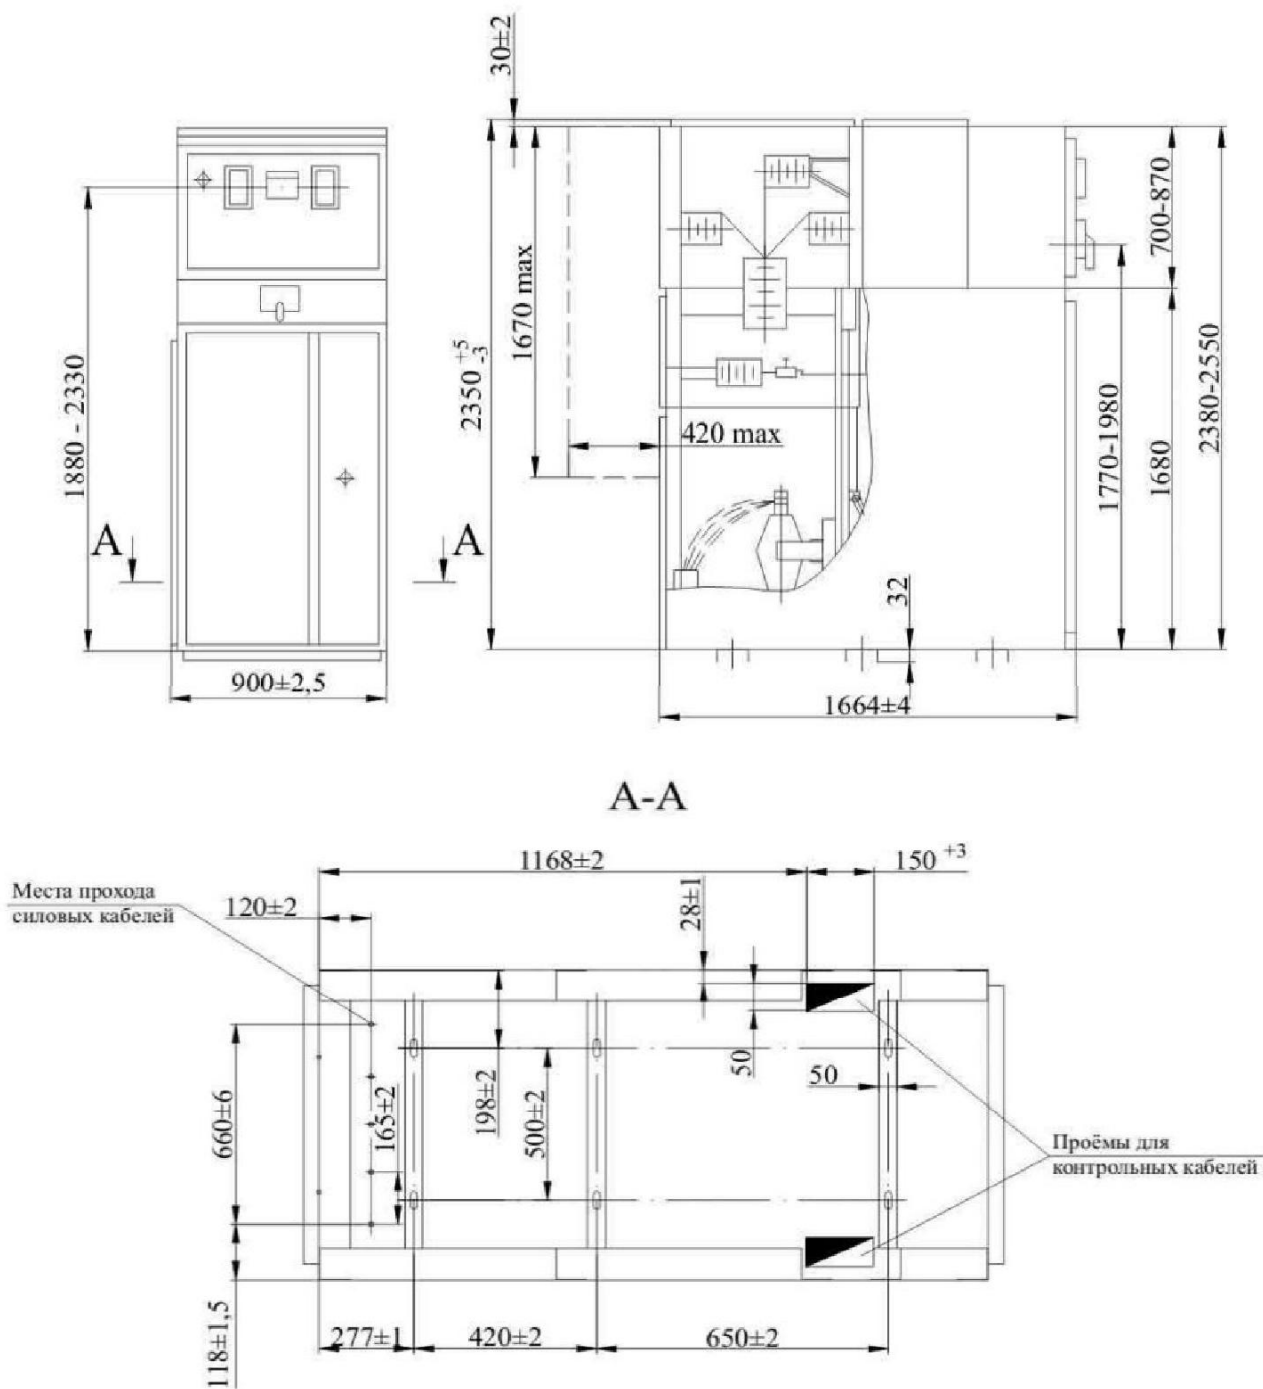

Украина, 69069, г. Запорожье, Днепропетровское шоссе, 13  
Телефоны для информации: (061) 220-63-11, (061) 220-63-72,  
(061) 220-64-09, (061) 220-64-27  
<http://www.zva.zp.ua> E-mail: office@zva.zp.ua