



КОМАНДИТНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЗАПОРОЖСКИЙ ЗАВОД
ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ -
ВАКАТОВ" И КОМПАНИЯ"



С вакуумными выключателями,
предназначено для приема от генератора
передвижных автоматизированных
газотурбинных электростанций ПАЭС-
2500 и распределения в сеть электрической
энергии трехфазного переменного тока
частоты 50 Гц. Шкафы КРУ
изготавливаются для поставок внутри
страны и на экспорт. Вид климатического
исполнения УЗ* по ГОСТ 15150**.

Комплектное распределительное устройство КРУ ПЭ-6В-400-20 УЗ*

Тип изделия.....	КРУ ПЭ-6В-400-20 УЗ*
Код ОКПО.....	3414715011
	3414715012
	3414715013
ТУ.....	ТУ 16-536.701-82
№ чертежа.....	ИВАК.674591.001
Номинальное напряжение, кВ.....	6,0
Номинальный ток главных цепей, А.....	400
Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в шкаф КРУ, кА	
- при частоте 50 Гц	20
Стойкость к сквозным токам короткого замыкания:	
- электродинамическая, кА	51
- ток термической стойкости шкафа КРУ для промежутка времени 3с, кА.....	20
Ресурс по механической стойкости выключателя, число циклов «В-tn-0» без тока в главной цепи	50000
Коммутационный ресурс выключателя:	
- циклов «В-tn-0» при номинальном токе	50000
- операций «О» номинального тока отключения	20
Габаритные размеры, мм.....	ШВВ, ШТС-800x1030x1800; ШКА- 600x1030x1800

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Комплектное распределительное устройство
КРУ ПЭ-6В-400-20 УЗ*

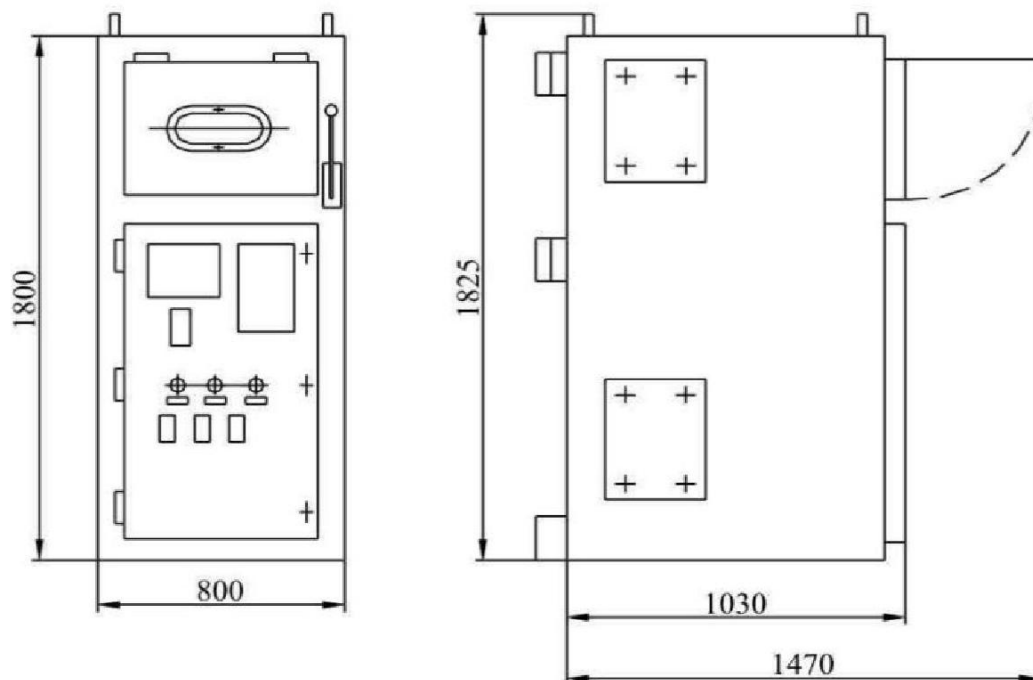


Рис.1 Габаритные размеры шкафов КРУ исполнения ШВВ, ШТС

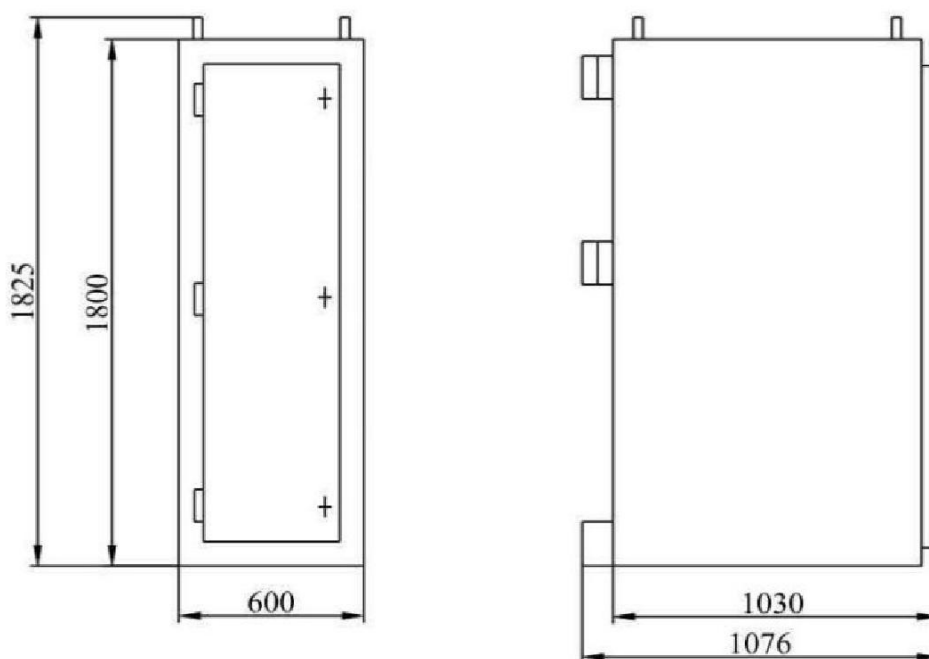


Рис.2 Габаритные размеры шкафов КРУ исполнения ШКА

Украина, 69069, г. Запорожье, Днепропетровское шоссе,13
Телефоны для информации: (061) 220-63-11, (061) 220-63-72,
(061) 220-64-09, (061) 220-64-27
<http://www.zva.zp.ua> E-mail: office@zva.zp.ua