

Трансформатор напряжения

НОГ – 123 IV I У1




Коммандитное общество
"Запорожский завод высоковольт-
ной аппаратуры - Вакатов" и ком-
пания"



Предназначен для применения
в электрических цепях пере-
менного тока частотой 50 или
60 Гц, с номинальным напря-
жением 110 кВ с целью пере-
дачи сигнала измерительной
информации приборам изме-
рения, защиты, автоматики,
сигнализации и управления.

| | |
|---|----------------------------------|
| Тип изделия..... | НОГ – 123 IV I У1 |
| ТУ..... | ТУ У 31.1 - 05755559-008-2004 |
| № чертежа..... | ВЛИЕ.671243.005-04 |
| Номинальное напряжение обмотки, В | |
| первичной..... | 110000: $\sqrt{3}$ |
| вторичной основной..... | 100 $\sqrt{3}$ |
| вторичной дополнительной..... | 100 |
| Количество вторичных обмоток | |
| основная..... | 1 |
| дополнительная..... | 1 |
| Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, В·А..... | 1200 |
| в классе точности..... | 3Р |
| Предельная мощность трансформатора, В·А.. | 2500 |
| 0,2..... | 150 |
| 0,5..... | 300 |
| 1,0..... | 600 |
| 3,0..... | 1200 |
| Минимальное нормированное значение удельной длины пути утечки, см..... | 3,1 |
| Испытательное напряжение, кВ | |
| одноминутное..... | 230 |
| грозового импульса | |
| полного..... | 480 |
| срезанного..... | 550 |
| Режим нейтрали сети..... | эффективно заземленная |
| Сейсмостойкость, бал..... | 8 |
| Рабочее давление элегаза (избыточное), МПа | 0,35 ± 0,01 |
| Масса трансформатора, кг..... | 510 |
| Габаритные размеры, мм..... | 730 x 820 x 2750 |
| Установочные размеры, мм..... | 512 x 552 |

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Трансформатор напряжения
НОГ - 123 IV I У1

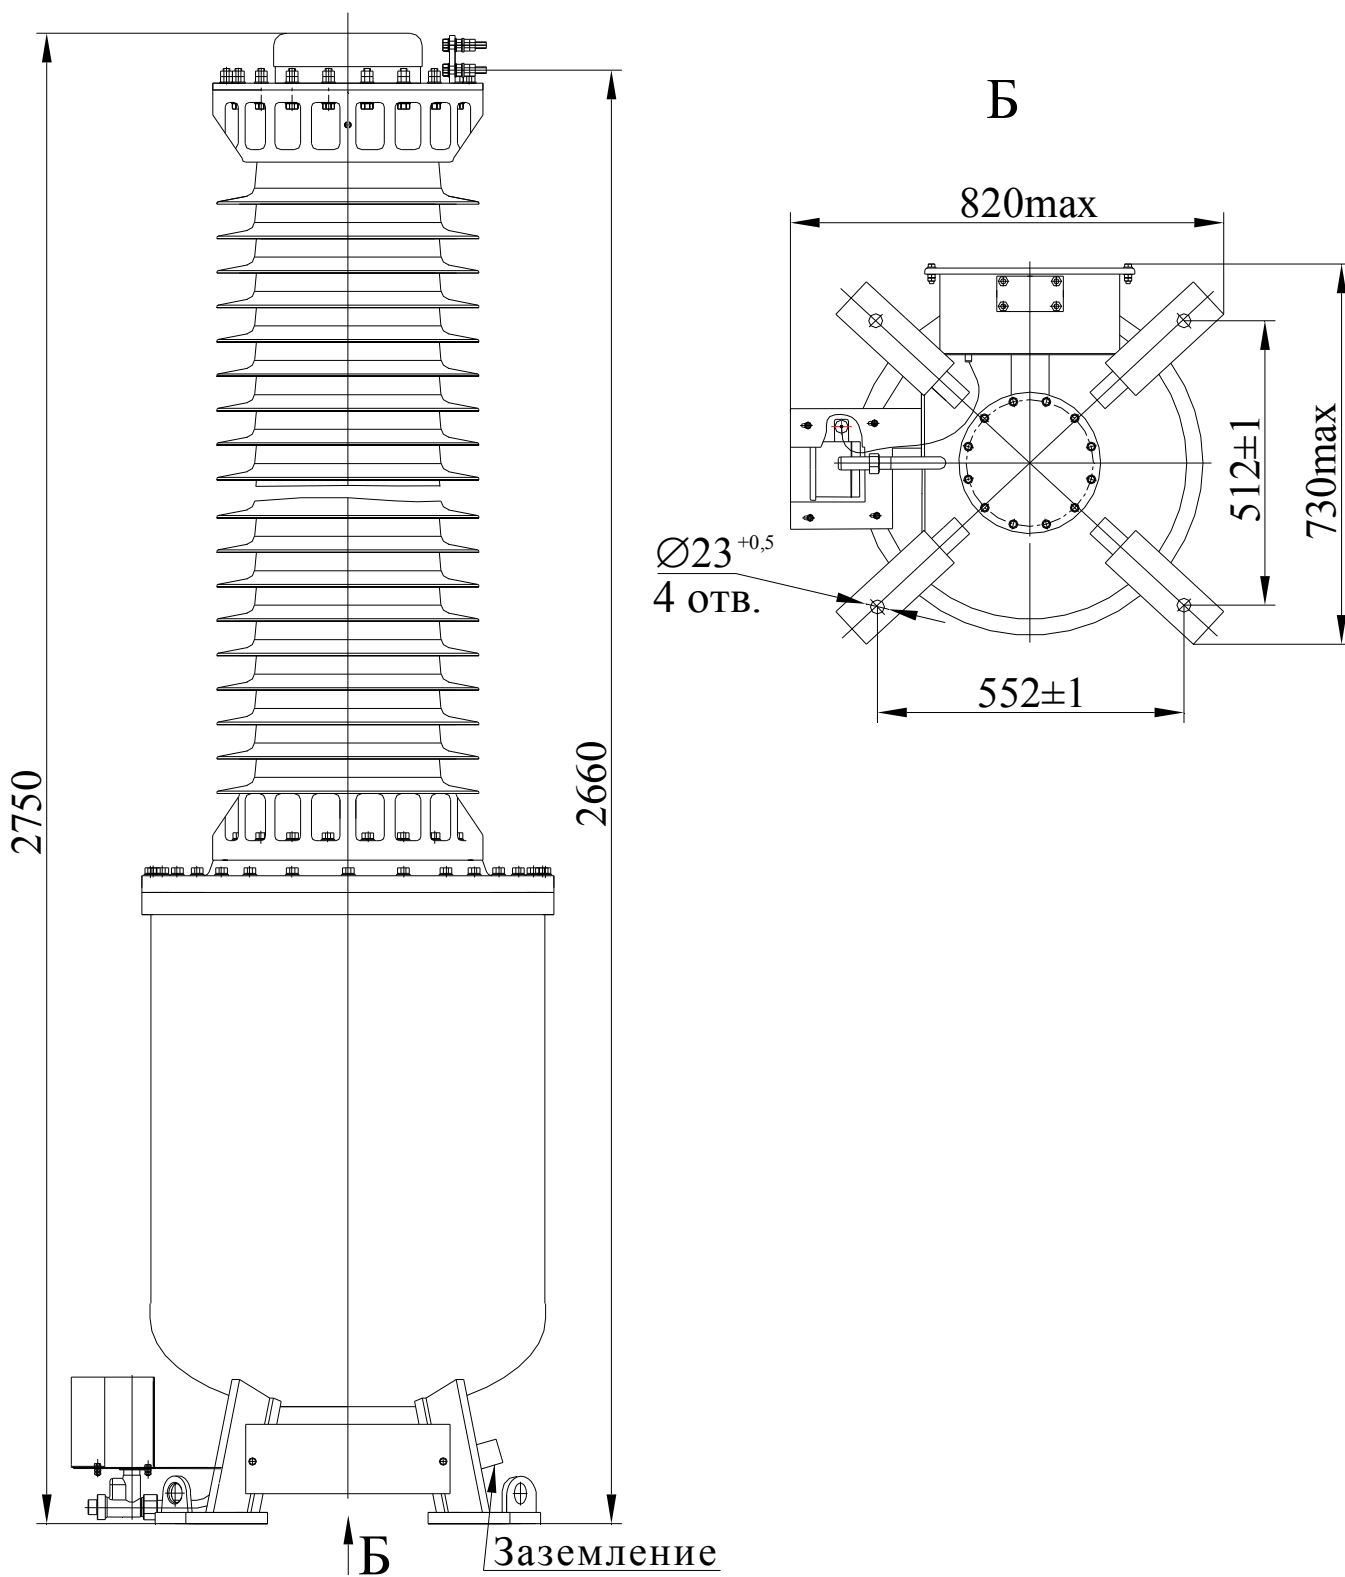

Украина, 69069, г. Запорожье, Днепропетровское шоссе, 13
 Телефоны для информации: (061) 220-64-09, 220-63-72, 220-63-39
<http://www.zva.zp.ua> E-mail: office@zva.zp.ua