

Трансформатор напряжения

НОГ – 245 II I У1



Коммандитное общество


"Запорожский завод высоковольтной аппаратуры - Вакатов" и компания"



Предназначен для применения в электрических цепях переменного тока частотой 50 или 60 Гц, с номинальным напряжением 220 кВ с целью передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления.

| | |
|--|----------------------------------|
| Тип изделия..... | НОГ – 245 II I У1 |
| ТУ..... | ТУ У 31.1 - 05755559-008-2004 |
| № чертежа..... | ВЛИЕ.671244.010 |
| Номинальное напряжение обмотки, В | |
| первичной..... | 220000: $\sqrt{3}$ |
| вторичной основной..... | 100: $\sqrt{3}$ |
| вторичной дополнительной..... | 100 |
| Количество вторичных обмоток | |
| основная..... | 1 |
| дополнительная..... | 1 |
| Номинальная мощность дополнительной | |
| вторичной обмотки, В·А..... | 1200 |
| в классе точности..... | 3Р |
| Предельная мощность трансформатора, В·А.. | 2500 |
| 0,2..... | 150 |
| 0,5..... | 300 |
| 1,0..... | 600 |
| 3,0..... | 1200 |
| Минимальное нормированное значение | |
| удельной длины пути утечки, см..... | 2,25; 2,5 |
| Испытательное напряжение, кВ | |
| одноминутное..... | 440 |
| грозового импульса | |
| полного..... | 950 |
| срезанного..... | 1100 |
| Режим нейтрали сети..... | эффективно заземленная |
| Сейсмостойкость, бал..... | 8 |
| Рабочее давление элегаза (избыточное), МПа | 0,4 ± 0,01 |
| Масса трансформатора, кг..... | 770 |
| Габаритные размеры, мм..... | 755 x 899 x 3645 |
| Установочные размеры, мм..... | 512 x 552 |

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Трансформатор напряжения
НОГ - 245 II I У1

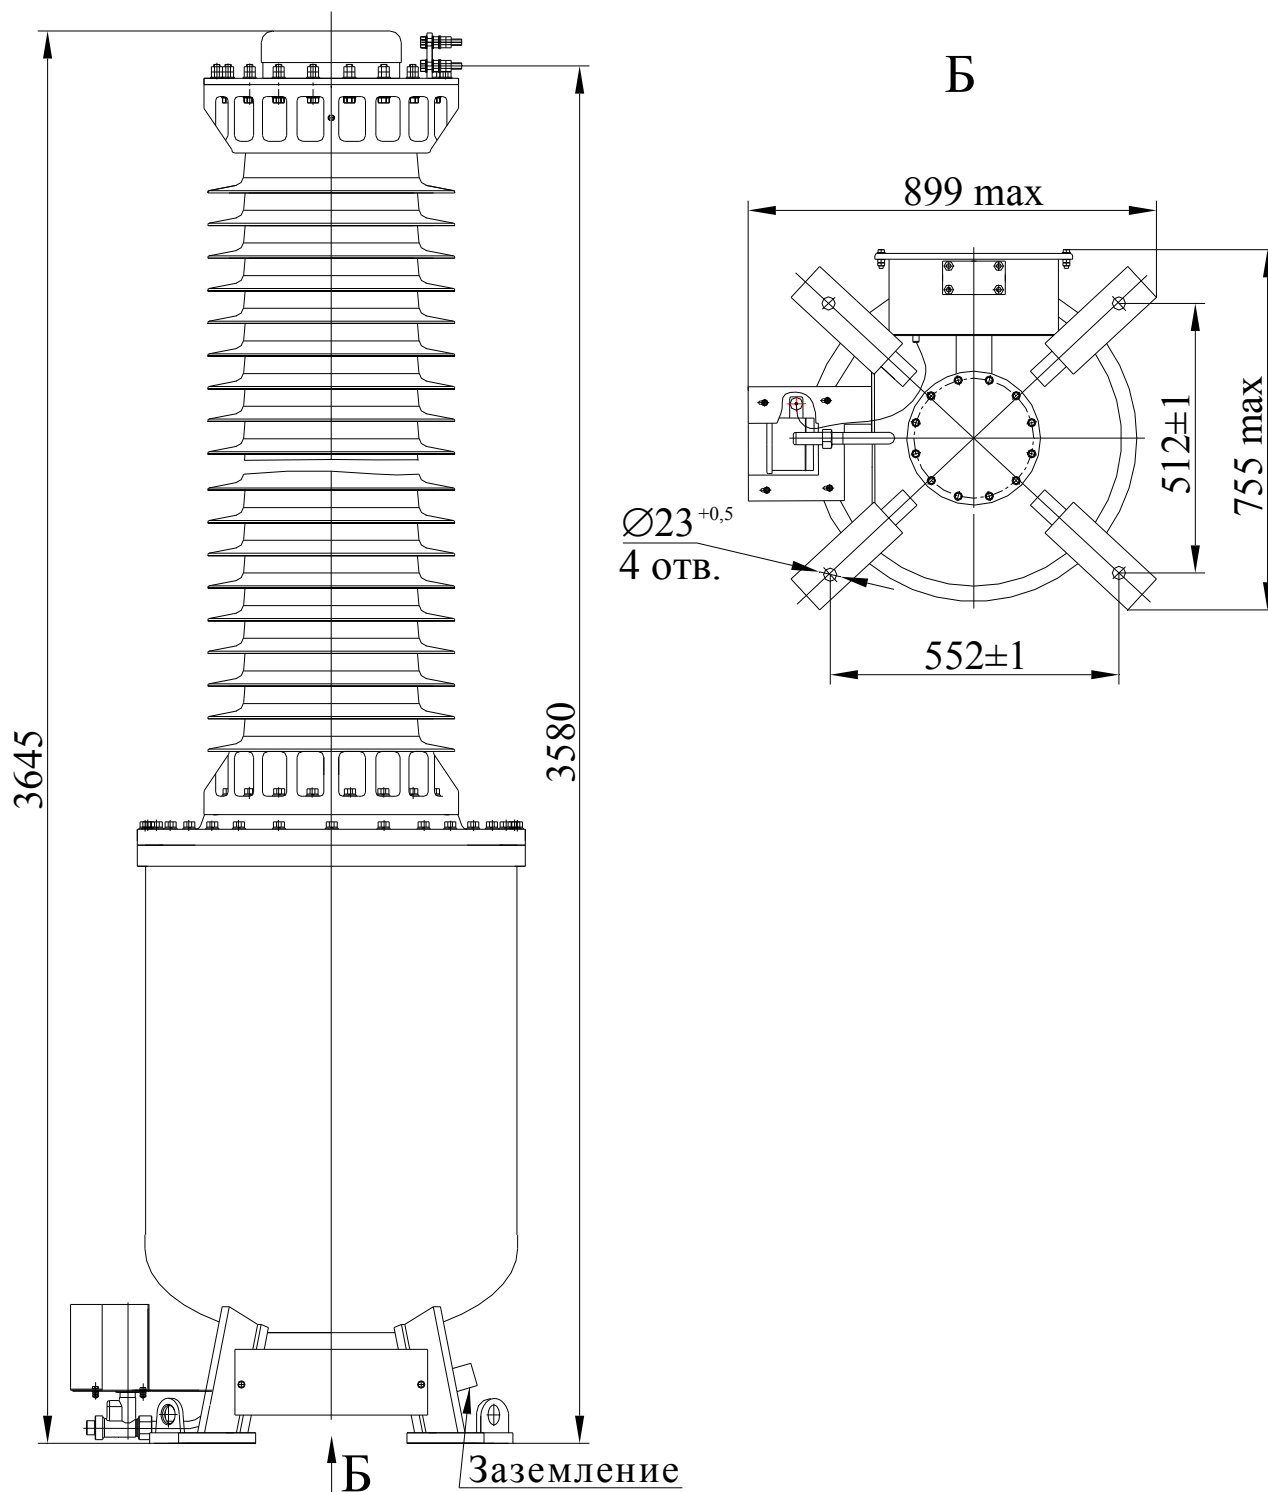

Украина, 69069, г. Запорожье, Днепропетровское шоссе, 13
Телефоны для информации: (061) 220-64-09, 220-63-72, 220-63-39
<http://www.zva.zp.ua> E-mail: office@zva.zp.ua