

Трансформатор тока

ТФЗМ 245 IV – II Т1



Коммандитное общество
"Запорожский завод высоко-
вольтовой аппаратуры - Вакатов"
и компания"



С обмоткой звеньевго типа, бумажно-масляной изоляцией предназначен для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока частоты 50 или 60 Гц.

Тип изделия..... ТФЗМ 245 IV – II Т1
ТУ..... ТУ У 05755559.011-97
№ чертежа..... ИБДШ.671214.010
Номинальное напряжение, кВ..... 220
Наибольшее напряжение оборудования, кВ 252

Номинальная сила первичного тока, А	Номинальная сила тока динамической стойкости, кА	Номинальная сила тока термической стойкости, кА
300-600	27-54	10-20
400-800	24-48	9-18
600-1200	54-108	20-40
750-1500	45-90	17-34
1000-2000	50-100	19,6-39,2


Номинальная сила вторичного тока, А..... 1 или 5
Число вторичных обмоток..... 4
для защиты..... 3
с номинальной вторичной нагрузкой, В-А 50; 50; 30
класс точности..... 10Р
для измерения..... 1
с номинальной вторичной нагрузкой, В-А 30; 15
класс точности..... 0,5; 0,2
Минимальное нормированное значение удельной длины пути утечки, мм/кВ..... 30
Время протекания силы тока термической стойкости, с 3
Коэффициент предельной точности вторичных обмоток для защиты 16; 16; 12
Испытательное напряжение грозового импульса внутренней и внешней изоляции, кВ
- полный импульс..... 950
- срезанный импульс..... 1095
Испытательное напряжение электрической прочности изоляции одноминутное промышленной частоты, кВ..... 395
Масса, кг
- трансформатора с маслом..... 2550
- масла..... 810
Габаритные размеры, мм
- высота..... 3600 max
- ширина..... 920
Установочные размеры, мм..... 740 x 740; 4 отв. D18

Примечание: По согласованию с заказчиком трансформаторы могут быть изготовлены в классе точности 0,2; 0,2S; 0,5S; 1; 5P.

Номинальная вторичная нагрузка может изменяться в соответствии с ДСТУ IEC 60044-1

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Трансформатор тока

ТФЗМ 245 IV - II Т1

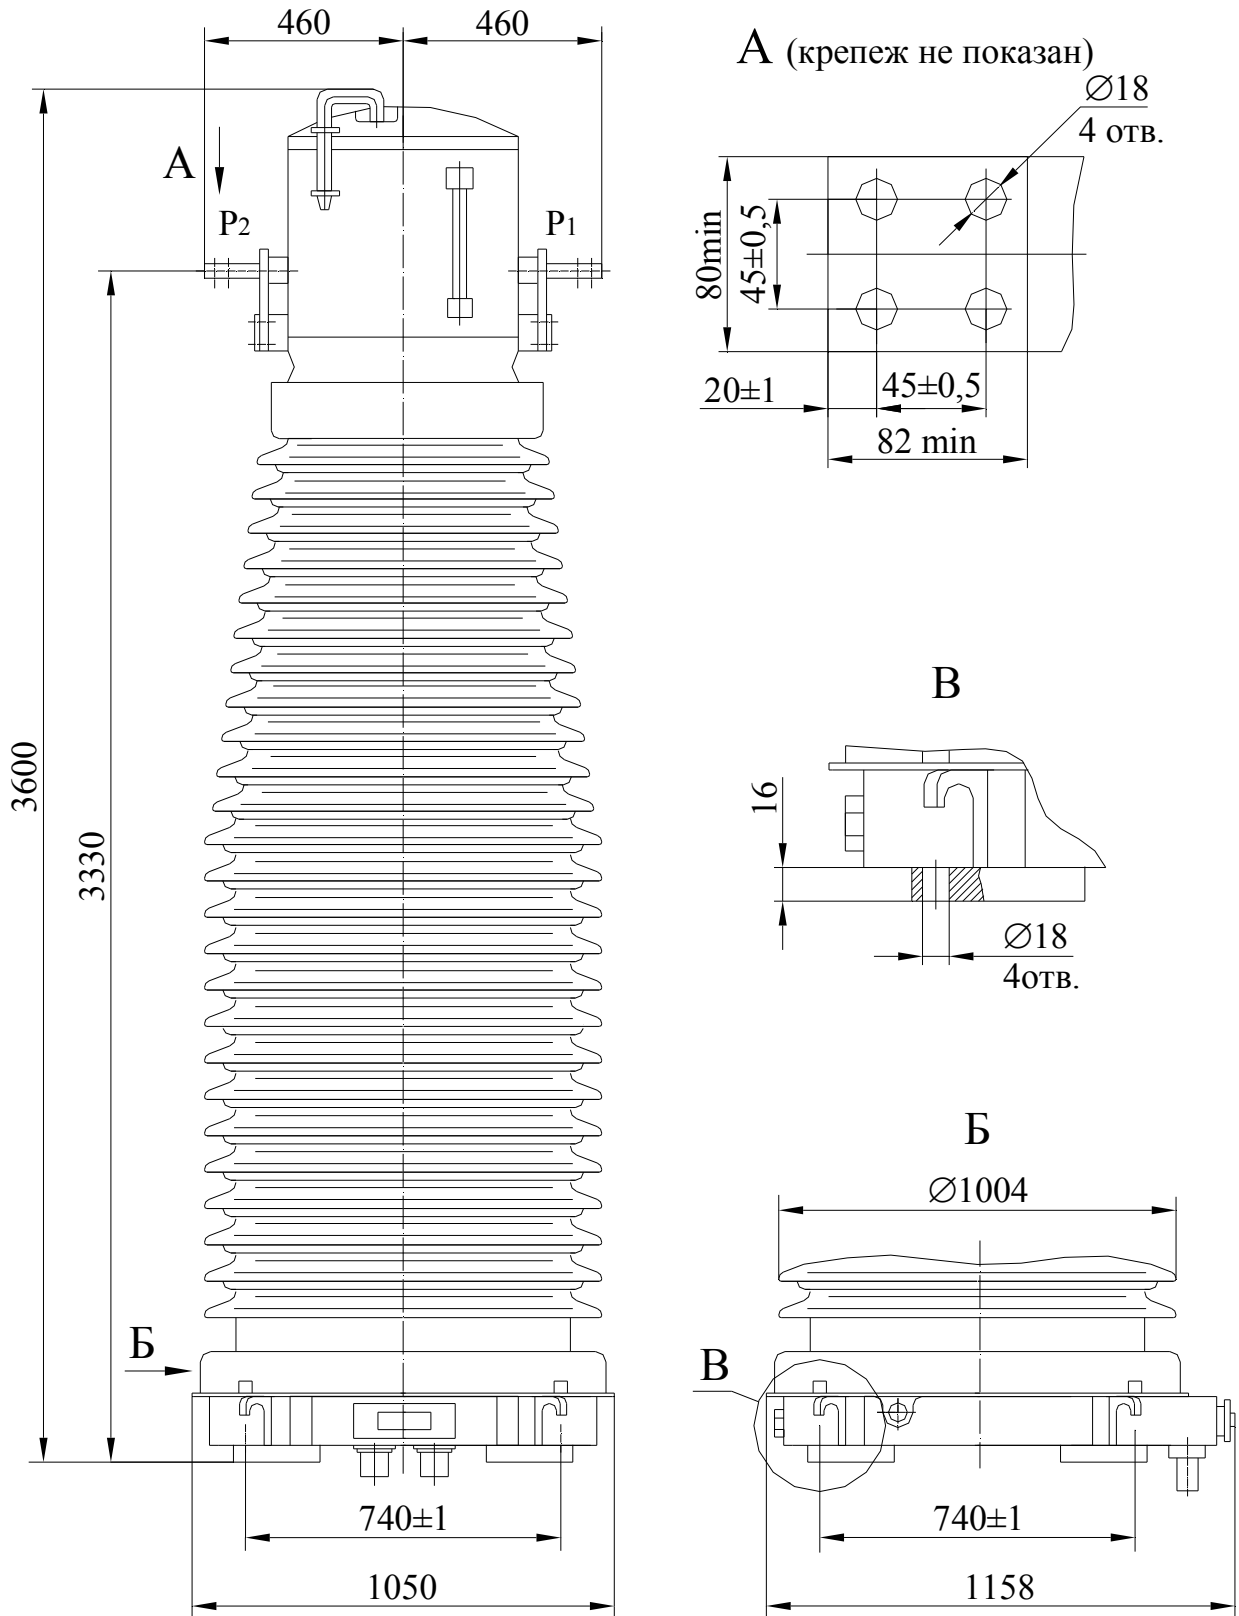

Украина, 69069, г. Запорожье, Днепропетровское шоссе, 13
Телефоны для информации: (061) 220-64-09, 220-63-72, 220-63-39
<http://www.zva.zp.ua> E-mail: office@zva.zp.ua